


Außenansichten:
V1: Rw ≥ 34dB; g-Wert Verglasung: g ≤ 0,50
V2: Rw ≥ 35dB; g-Wert Verglasung: g ≤ 0,50
V3: Rw ≥ 40dB; g-Wert Verglasung: g ≤ 0,50
V4: Rw = o.A.; g-Wert Verglasung: g ≤ 0,50, Innenhof
V11: Rw ≥ 34dB; g-Wert Verglasung: g ≤ 0,30
V21: Rw ≥ 35dB; g-Wert Verglasung: g ≤ 0,30
V41: Rw = o.A.; g-Wert Verglasung: g ≤ 0,30

Allgemein:
- Öffnungen zur Rauchableitung in den TRH mit Steuerung für Lüftungsfunktion
- E30: Brandschutzanforderung
- AS: absturzsichernde Verglasung
- P: Blechpaneel

Hinweis:
übergeordnet zum Planmaß ist sich nach dem Bestandsachsen bzw. Fassadenfugen zu richten!

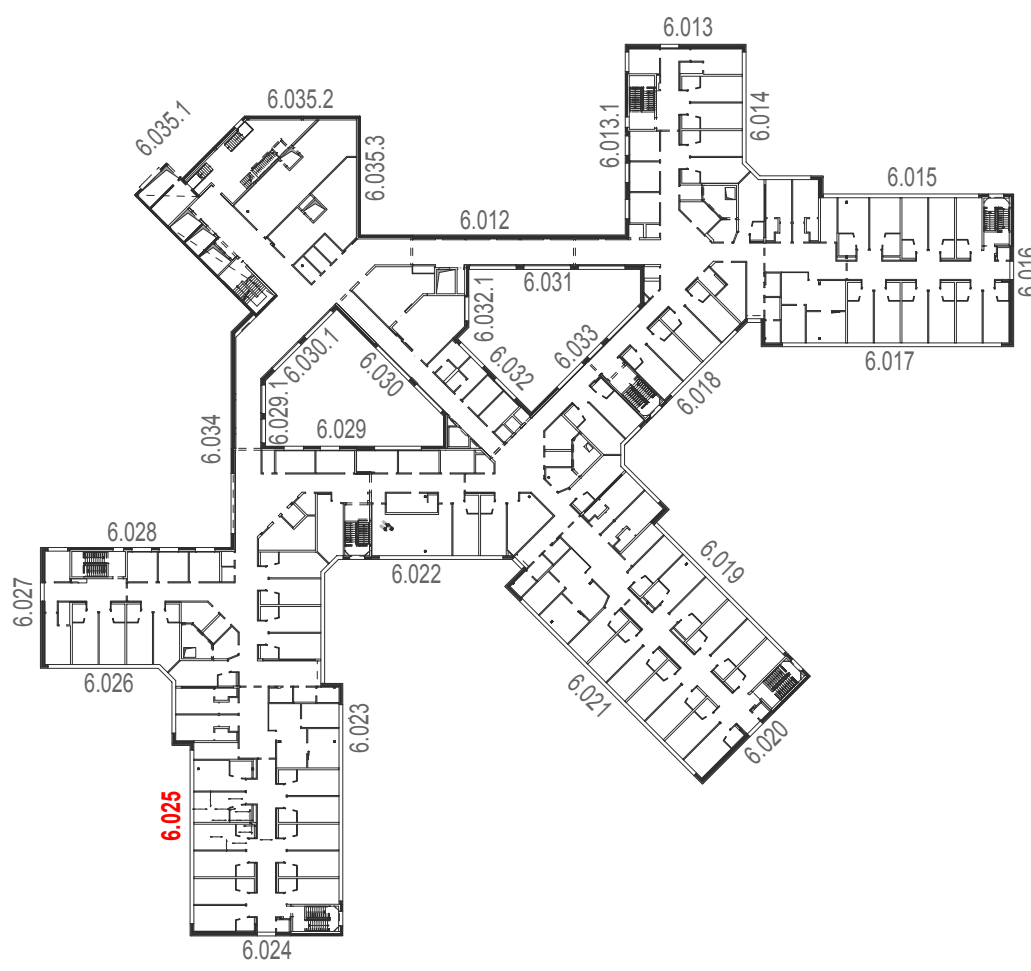

D o n i k i h g e d c b a	
PLANNR.: A-P5-BT6-12-AN-BT-7-8_6.025	
INDEX: VORABZUG	
DATUM: 20.12.2019	
±0,00 = 398,00 m üNN	
ARCHITEKT	FACHPLANER
FREIGEGERBEN: xxxx	DATUM: xxxx