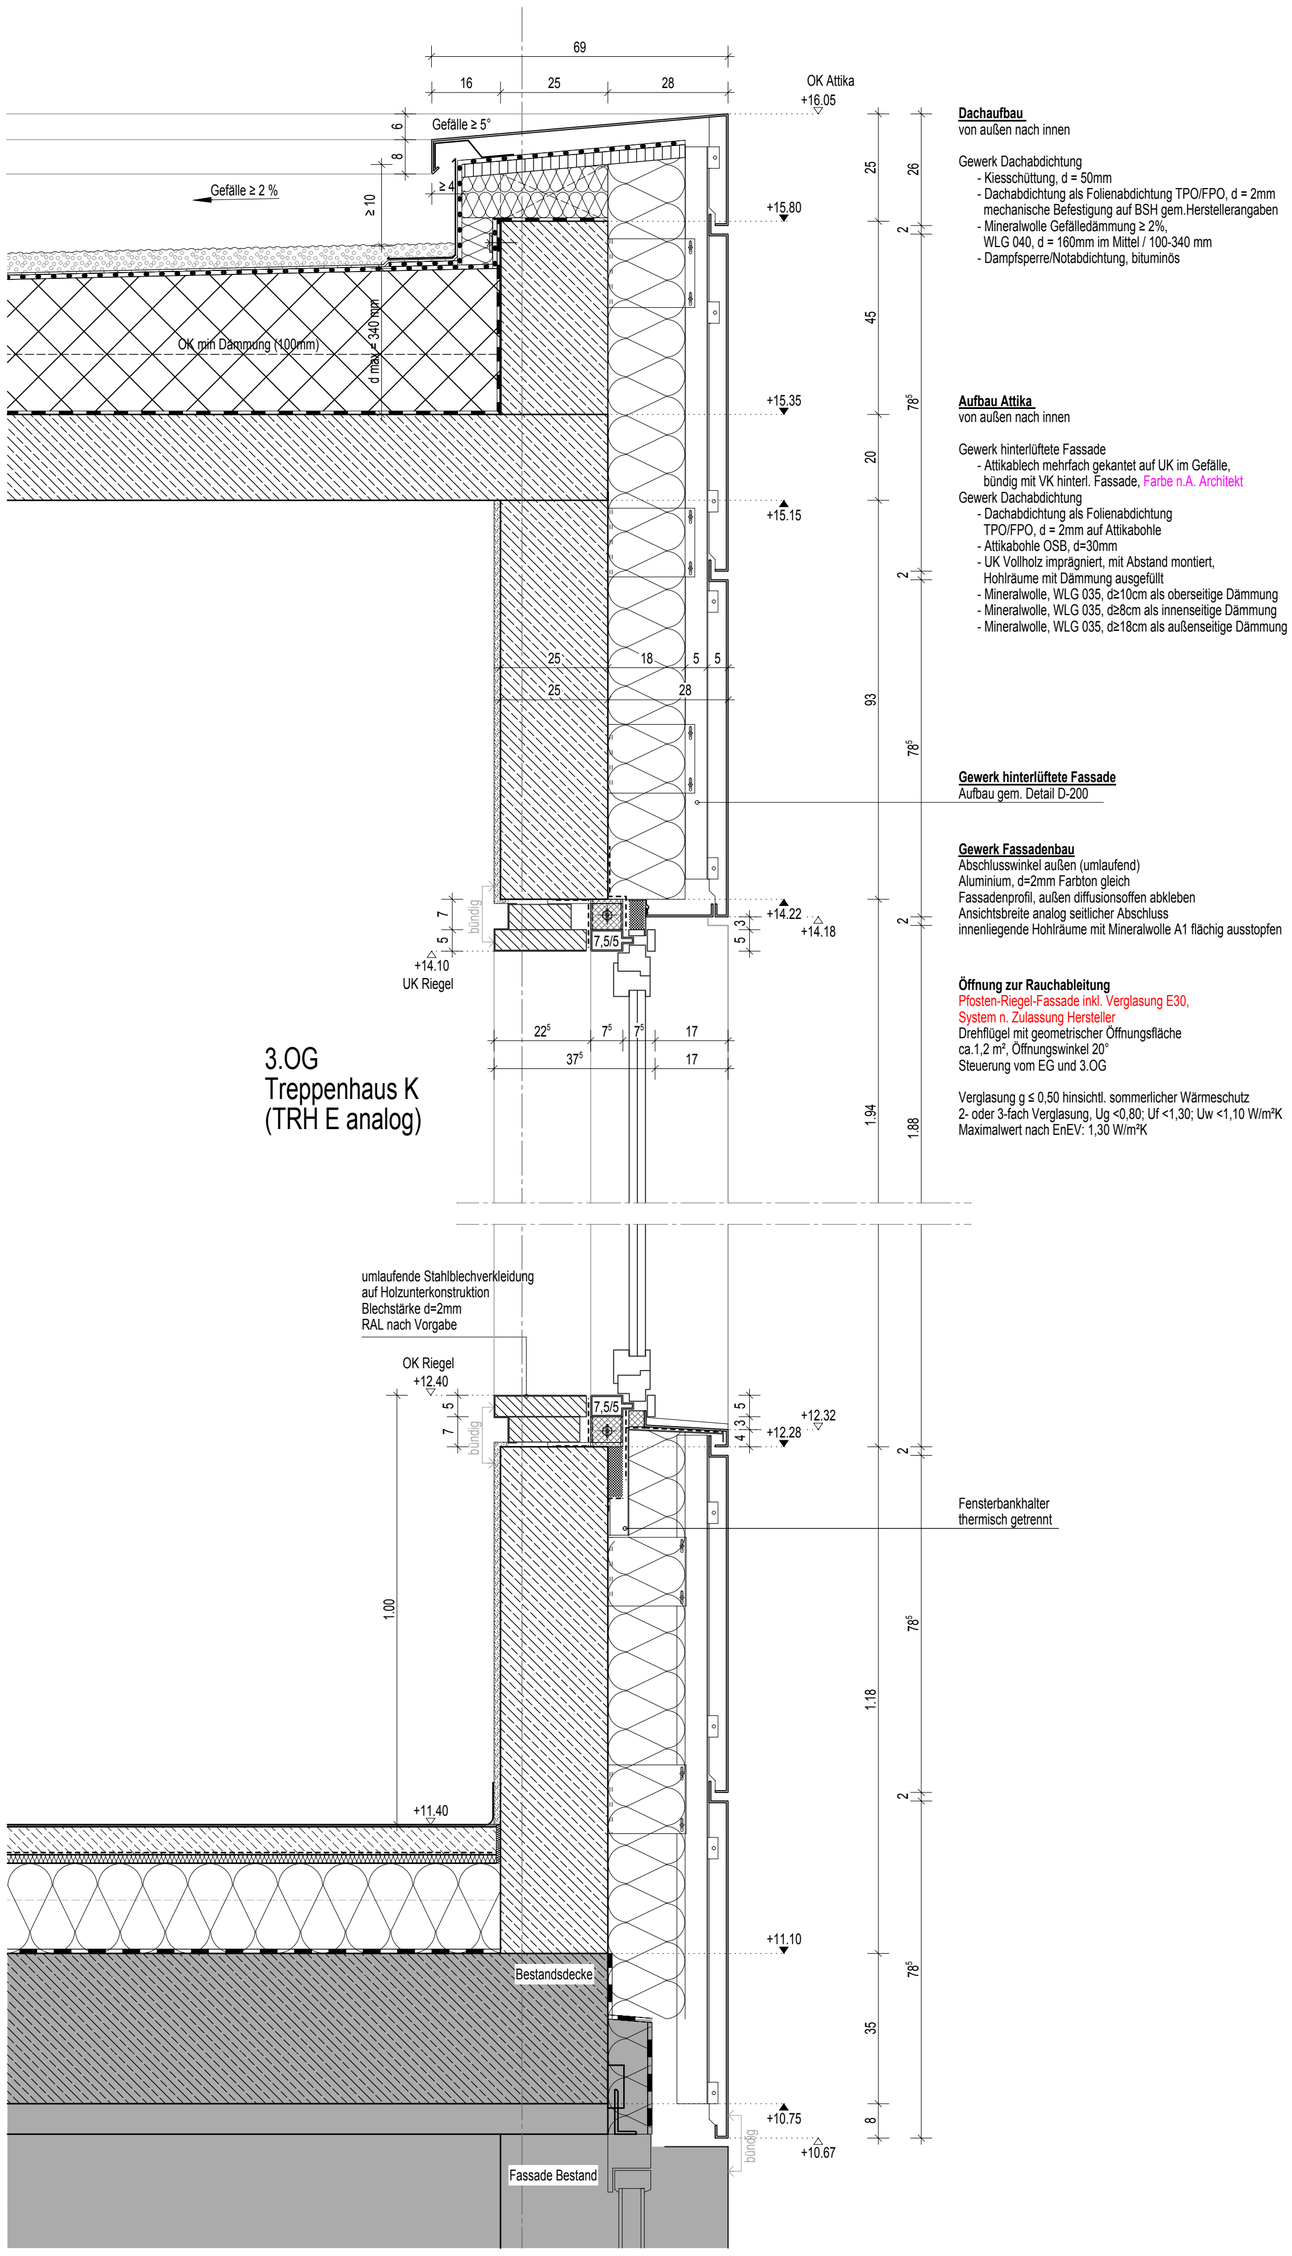

Dachaufbau
von außen nach innen

Gewerk Dachabdichtung
- Kiesschüttung, d = 50mm
- Dachabdichtung als Folienabdichtung TPO/FPO, d = 2mm mechanische Befestigung auf BSH gem.Herstellerangaben
- Mineralwolle Gefälledämmung ≥ 2%, WLG 040, d = 160mm im Mittel / 100-340 mm
- Dampfsperre/Notabdichtung, bituminös

Aufbau Attika
von außen nach innen

Gewerk hinterlüftete Fassade
- Attikablech mehrfach gekantet auf UK im Gefälle, bündig mit VK hinterl. Fassade, Farbe n.A. Architekt

Gewerk Dachabdichtung
- Dachabdichtung als Folienabdichtung TPO/FPO, d = 2mm auf Attikabohle
- Attikabohle OSB, d=30mm
- UK Vollholz imprägniert, mit Abstand montiert, Hohlräume mit Dämmung ausgefüllt
- Mineralwolle, WLG 035, d≥10cm als oberseitige Dämmung
- Mineralwolle, WLG 035, d≥8cm als innenseitige Dämmung
- Mineralwolle, WLG 035, d≥18cm als außenseitige Dämmung

Gewerk hinterlüftete Fassade
Aufbau gem. Detail D-200

Gewerk Fassadenbau
Abschlusswinkel außen (umlaufend)
Aluminium, d=2mm Farbton gleich
Fassadenprofil, außen diffusionsoffen abkleben
Ansichtsbreite analog seitlicher Abschluss
innenliegende Hohlräume mit Mineralwolle A1 flächig ausstopfen

Öffnung zur Rauchableitung
Pfosten-Riegel-Fassade inkl. Verglasung E30,
System n. Zulassung Hersteller
Drehflügel mit geometrischer Öffnungsfläche
ca.1,2 m², Öffnungswinkel 20°
Steuerung vom EG und 3.OG

Verglasung g ≤ 0,50 hinsichtl. sommerlicher Wärmeschutz
2- oder 3-fach Verglasung, Ug <0,80; Uf <1,30; Uw <1,10 W/m²K
Maximalwert nach EnEV: 1,30 W/m²K

3.OG Treppenhaus K (TRH E analog)

Vertikalschnitt A-A

Horizontalschnitt

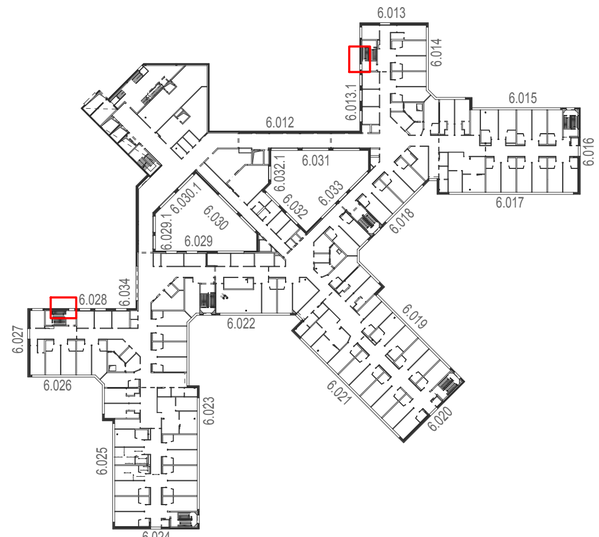

Kreisklinik Altötting	
Erweiterung und Sanierung 2.BA Aufstockung Pflege / BT 6-12	
WERKPLANUNG	VORABZUG
Regeldetail TRH E und K Fassadenanschluss Horizontal und Vertikal	
PLANNR.: A-P5-BT6-12-D-210	INDEX:
MAßSTAB: 1:10	DATUM: 20.12.2019