




Schnitt 1

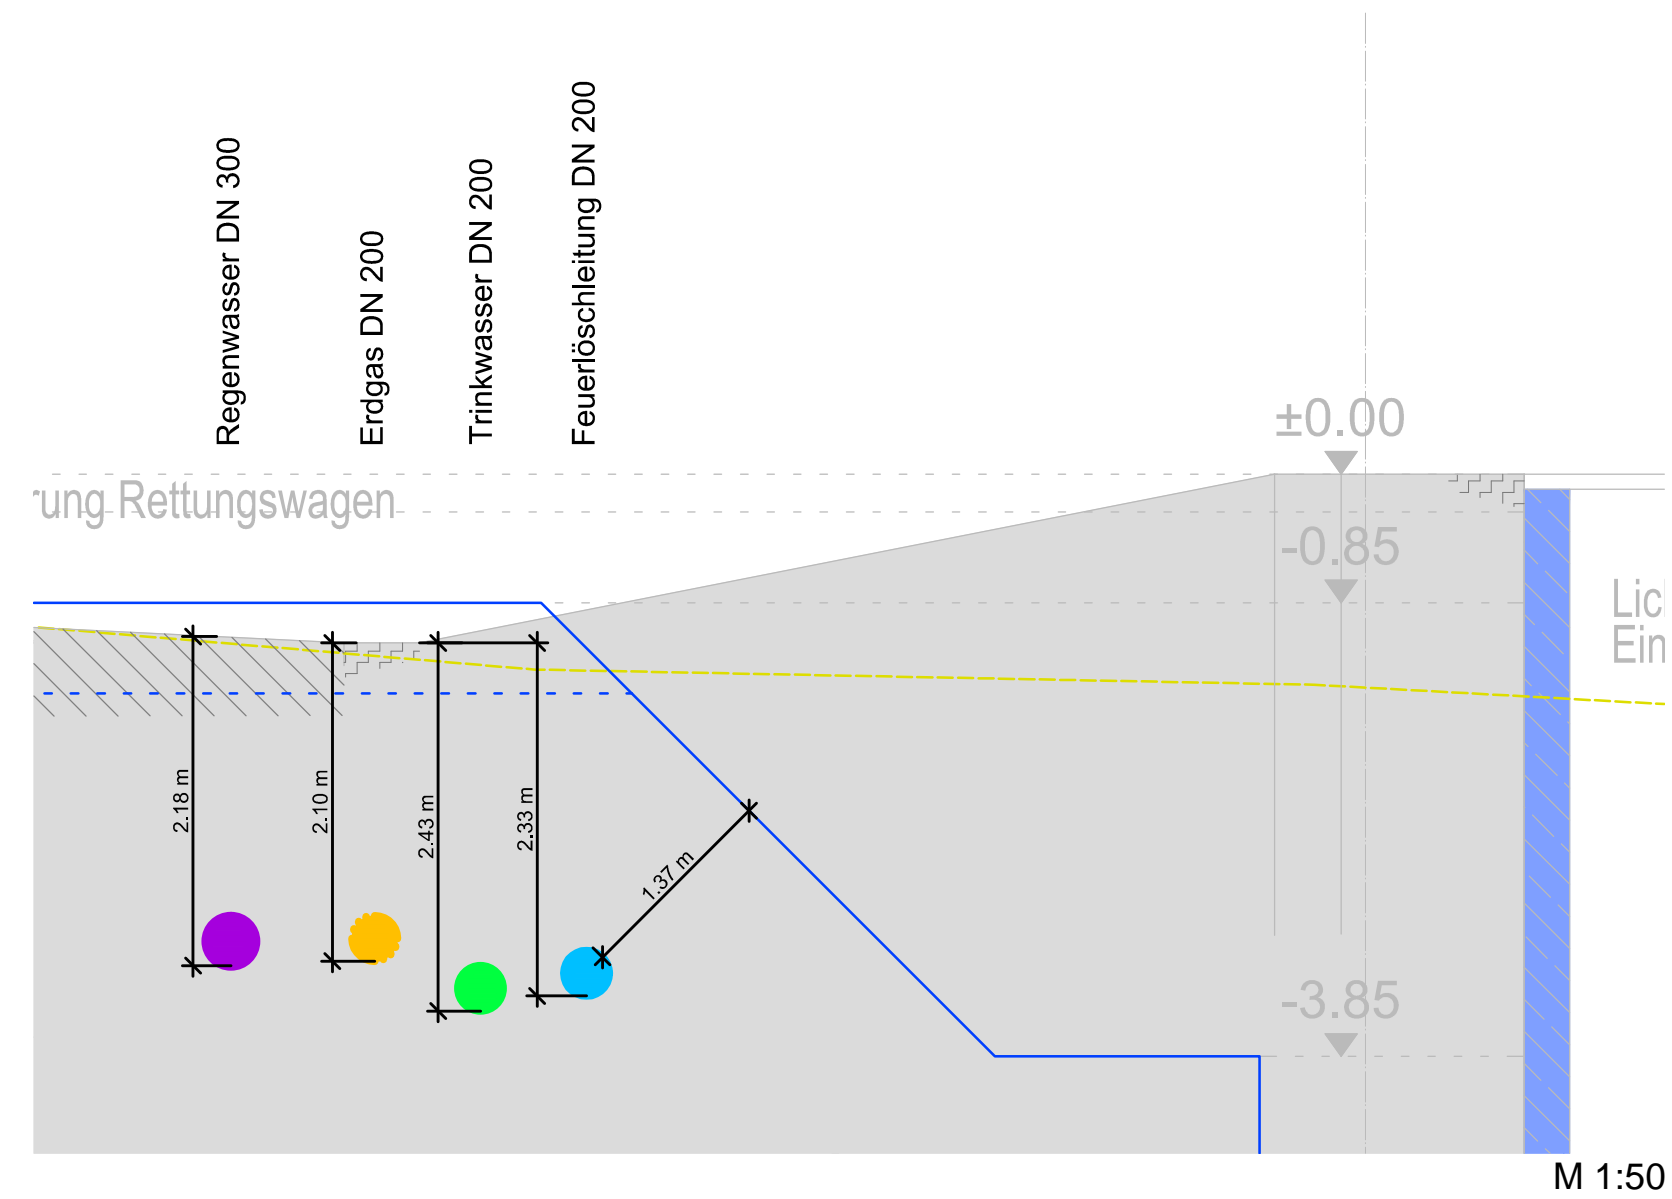


Schnitt 2

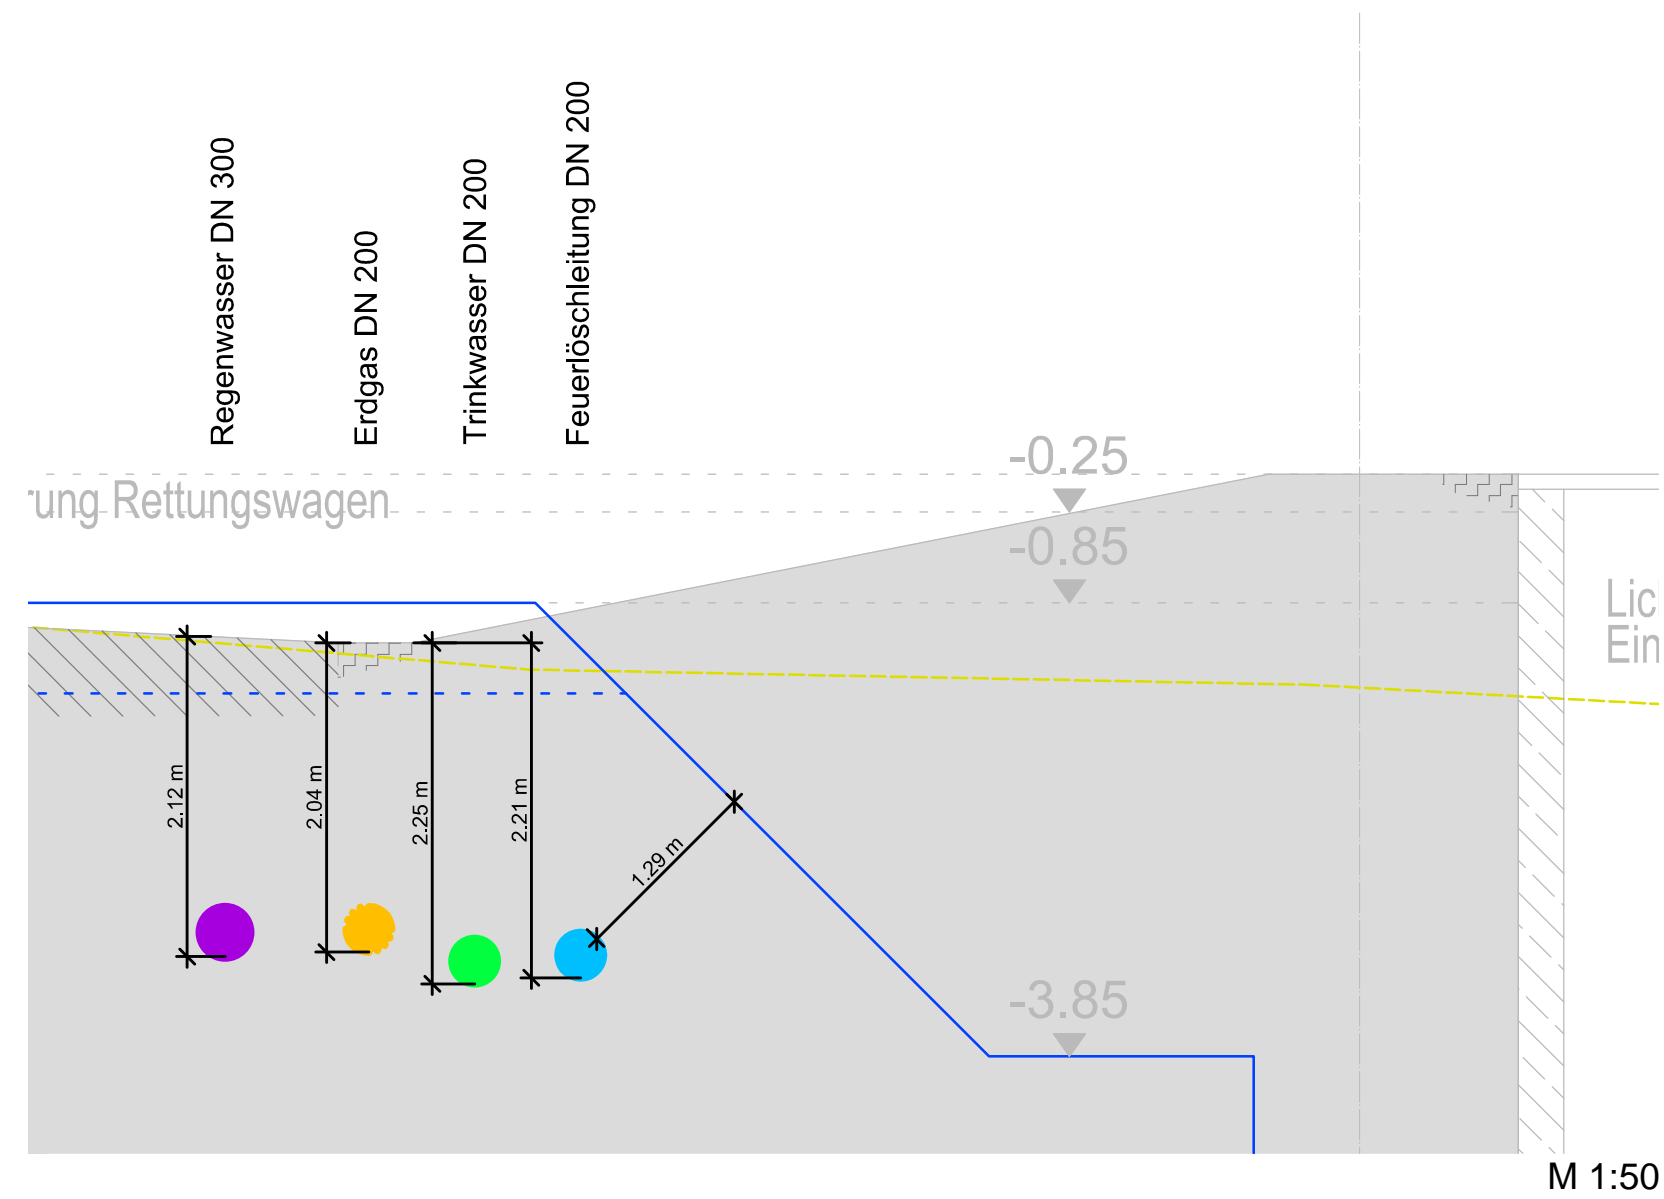


Schnitt 3

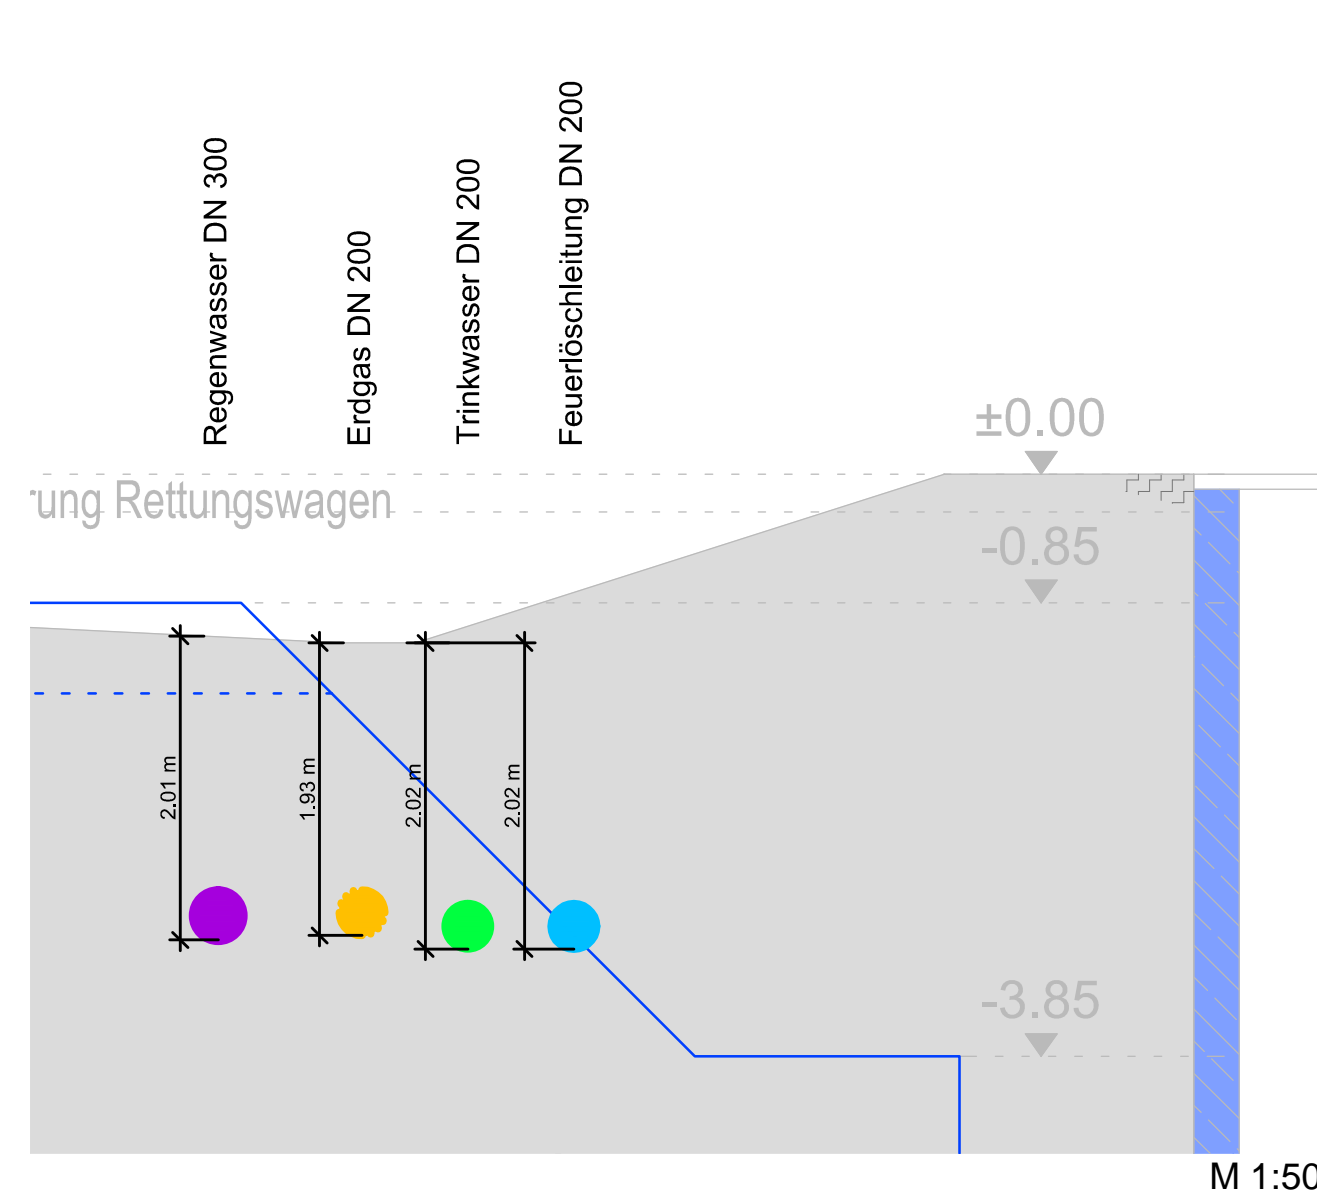


Schnitt 4




Schnitt 5

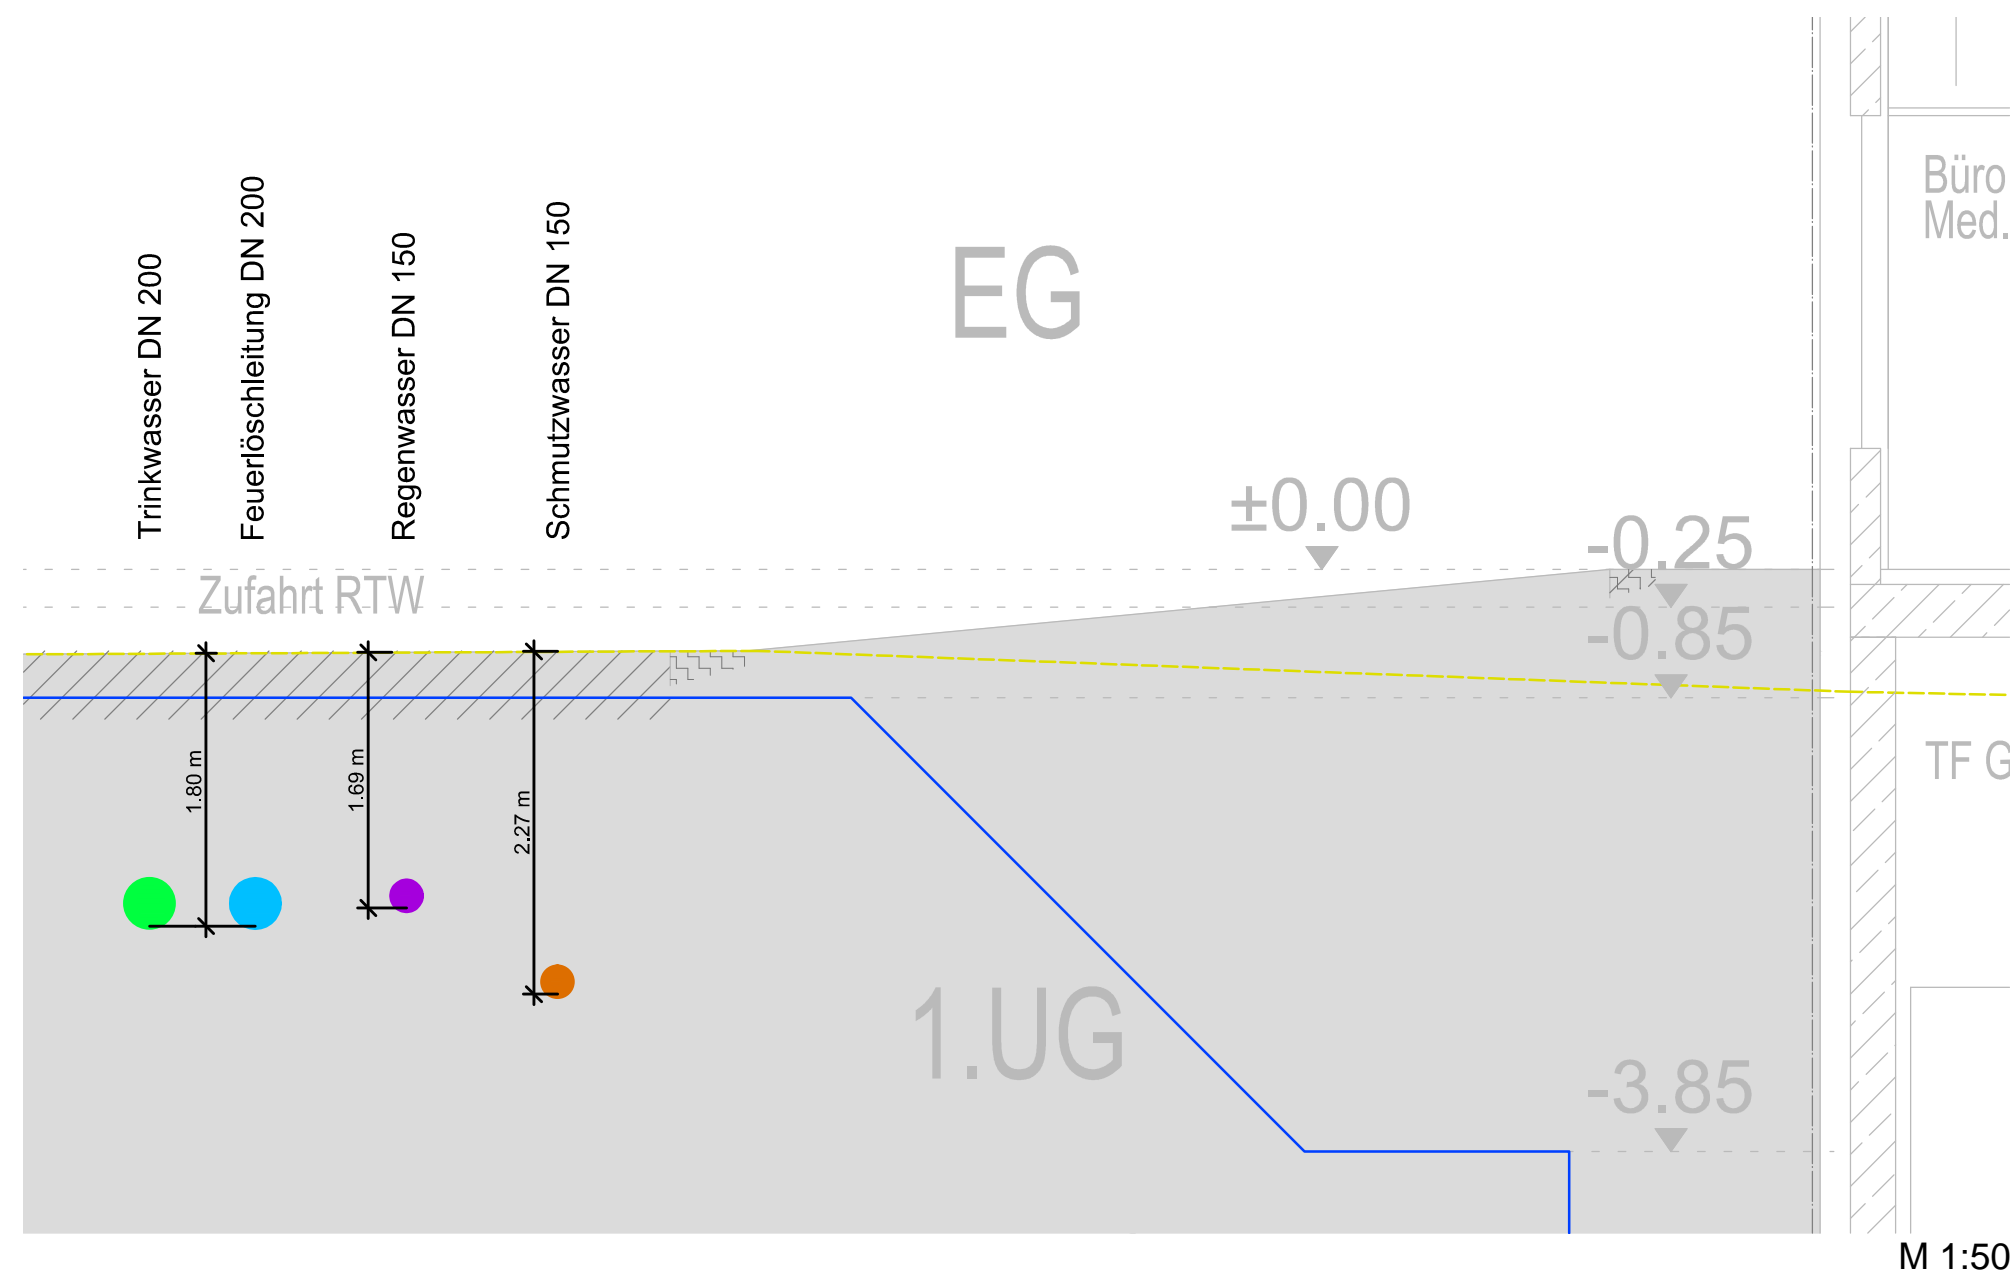

Schnitt 6

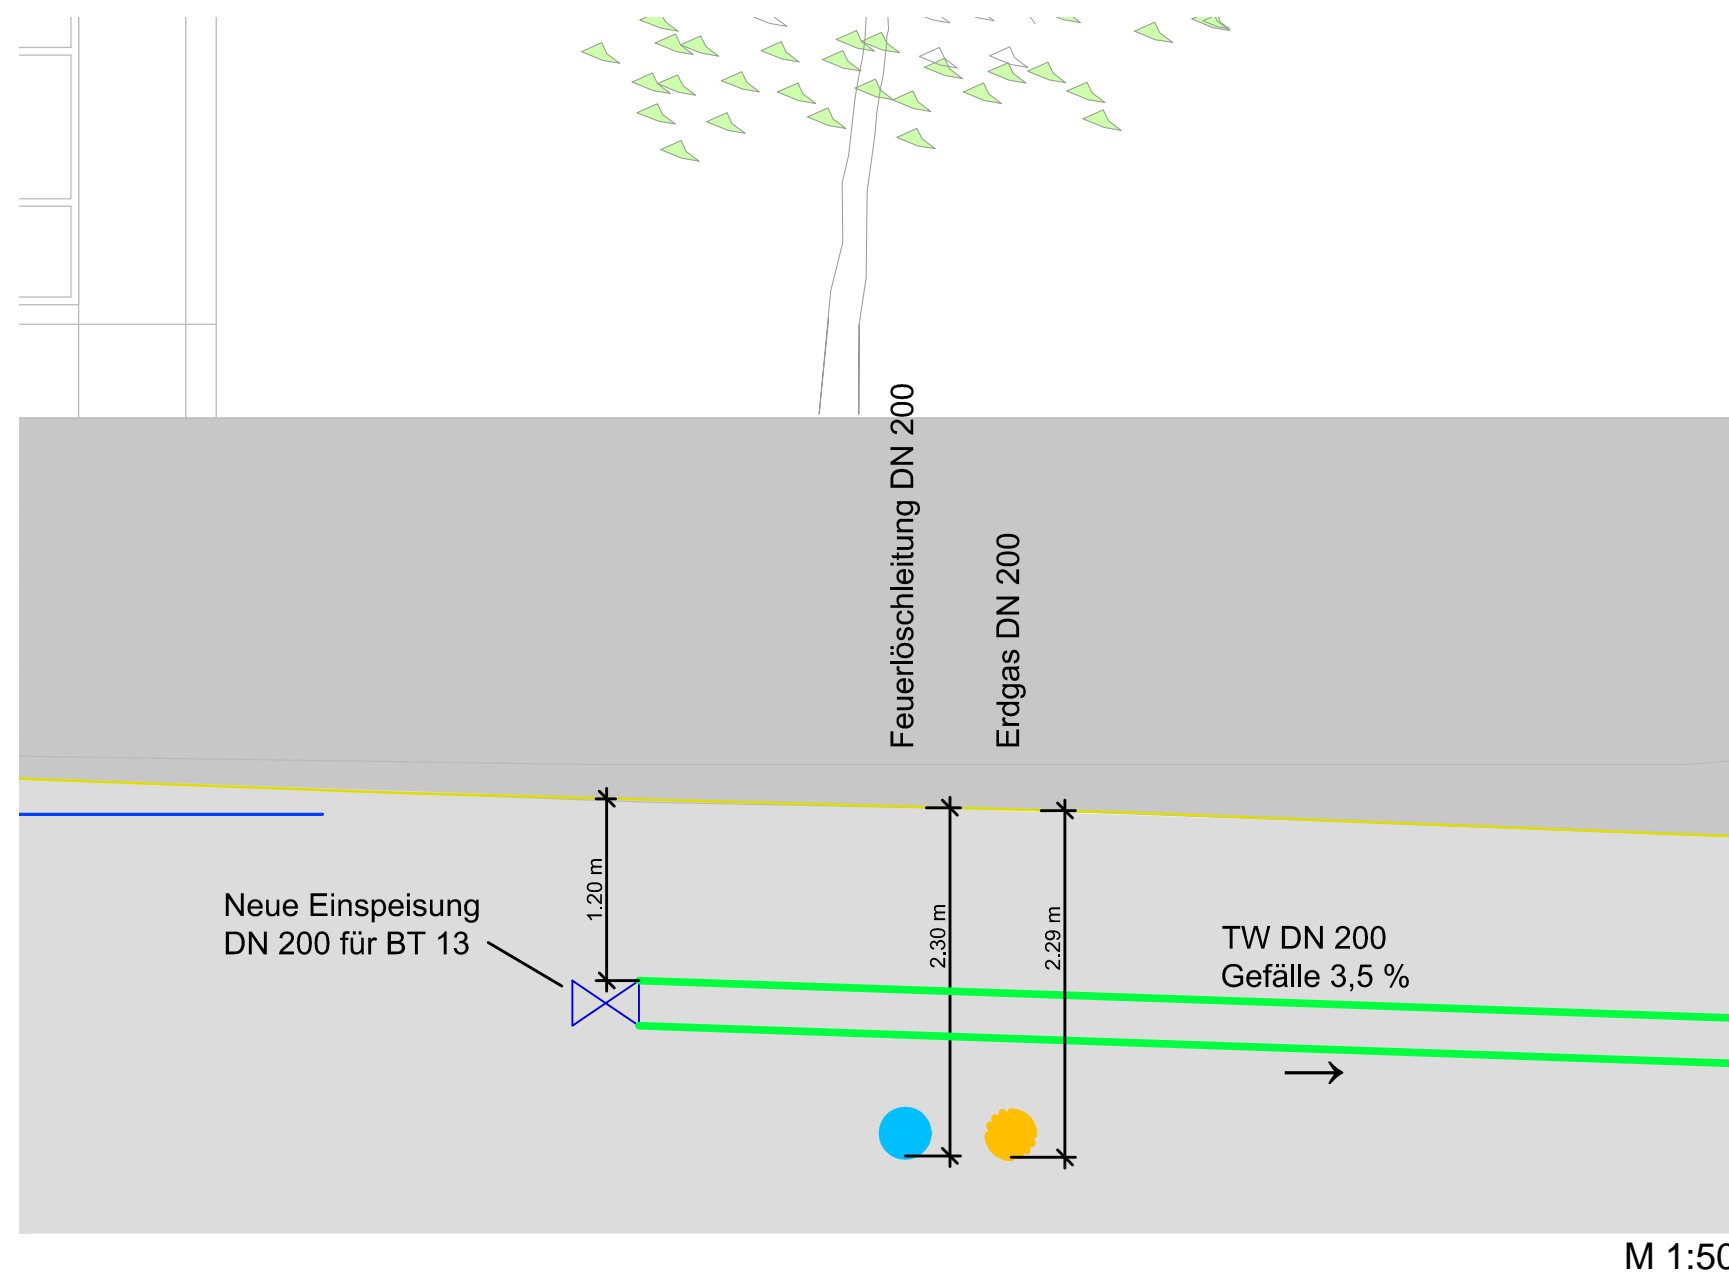

Einspeisung Trinkwasser in Bestand



Legende:

- Schmutzwasser Bestand
- Schmutzwasser Neu
- Regenwasser Bestand
- Schmutzwasser Demontage
- Regenwasser Neu
- Kaltwasser Bestand
- Kaltwasser Demontage
- Kaltwasser Neu
- Feuerföschleitung Bestand
- Feuerföschleitung Demontage
- Feuerföschleitung Neu
- Gasleitung Bestand
- Gasleitung Demontage
- Gasleitung Neu
- Heizung Bestand
- Neubau Nord BT 13
- Baugrenze
- Baugrube BT 13
- Schnittlinie
- Höhenpunkte
- Suchschütz
- SW
- RW
- FL
- G
- HD
- KW
- S
- GOK


±0,00 = 398,00 ü. NN

Frostsichere Mindestüberdeckung ist zu beachten.
Höhenangaben sind aus Bestandspläne entnommen

Rohrsohlen von Höhenpunkten

Höhenpunkt Nr.	Leitung	Dimension	Rohrsohle ü. NN
1	RW	150	395,90
2	TW	200	395,90
3	FL	200	395,90
4	FL	200	395,90
5	FL	200	395,90
6	FL	200	395,90
7	RW	150	395,83
8	TW	200	395,83
9	FL	200	395,83
10	FL	200	395,83
11	FL	200	395,83
12	FL	200	395,83
13	FL	200	395,83
14	FL	200	395,83
15	FL	200	395,83
16	FL	200	395,83
17	FL	200	395,83
18	FL	200	395,83
19	FL	200	395,83
20	FL	200	395,83
21	FL	200	395,83
22	FL	200	395,83
23	FL	200	395,83
24	FL	200	395,83
25	FL	200	395,83
26	FL	200	395,83
27	FL	200	395,83
28	FL	200	395,83
29	FL	200	395,83
30	FL	200	395,83
31	FL	200	395,83
32	FL	200	395,83
33	FL	200	395,83
34	FL	200	395,83
35	FL	200	395,83
36	FL	200	395,83
37	FL	200	395,83
38	FL	200	395,83
39	FL	200	395,83
40	FL	200	395,83
41	FL	200	395,83
42	FL	200	395,83
43	FL	200	395,83
44	FL	200	395,83
45	FL	200	395,83
46	FL	200	395,83
47	FL	200	395,83
48	FL	200	395,83
49	FL	200	395,83
50	FL	200	395,83
51	FL	200	395,83
52	FL	200	395,83
53	FL	200	395,83
54	FL	200	395,83
55	FL	200	395,83
56	FL	200	395,83
57	FL	200	395,83
58	FL	200	395,83
59	FL	200	395,83
60	FL	200	395,83
61	FL	200	395,83
62	FL	200	395,83
63	FL	200	395,83
64	FL	200	395,83
65	FL	200	395,83
66	FL	200	395,83
67	FL	200	395,83
68	FL	200	395,83
69	FL	200	395,83
70	FL	200	395,83
71	FL	200	395,83
72	FL	200	395,83
73	FL	200	395,83
74	FL	200	395,83
75	FL	200	395,83
76	FL	200	395,83
77	FL	200	395,83
78	FL	200	395,83
79	FL	200	395,83
80	FL	200	395,83
81	FL	200	395,83
82	FL	200	395,83
83	FL	200	395,83
84	FL	200	395,83
85	FL	200	395,83
86	FL	200	395,83
87	FL	200	395,83
88	FL	200	395,83
89	FL	200	395,83
90	FL	200	395,83
91	FL	200	395,83
92	FL	200	395,83
93	FL	200	395,83
94	FL	200	395,83
95	FL	200	395,83
96	FL	200	395,83
97	FL	200	395,83
98	FL	200	395,83
99	FL	200	395,83
100	FL	200	395,83

AFU-Bau



N

±0.00 = 398,00 m ü. NN

KREISKLINIK ALTÖTTING - ERWEITERUNG KREISKRANKENHAUS

Außenanlagenplan Bauteil 13
Heizung und Sanitär

Kreisklinik Altötting-Burghausen

ANSCHRIFT: Völkner-von-Paul-Str. 10, 84023 Altötting TEL: +49 89 1508 0 FAX: +49 89 1508 1200 E-MAIL: kreisklinik@klinik.de

Kreisklinik Altötting

Bauteil 13

Außenanlagenplan

Heizung und Sanitär

Ausführungsplanung

M 1:250

SACHB. Rev. GEZ. VON Fabrik. GEZ. AM 10.12.17 STAND 21.01.18 PLOTNUM 21.01.18

ARCHITEKT FACHPLANER BAUFÜHRER

DATEI HS_P5_BT13_AU

PLANNERINDEX 10.400 / -

