

Dachaufbau
gem. Detail D-210

Aufbau Attika
gem. Detail D-210

Gewerk hinterlüftete Fassade
Aufbau gem. Detail D-210

Gewerk Fassadenbau
gem. Detail D-210

Öffnung zur Rauchableitung
Drehfenster, Öffnung $\geq 1,0 \text{ m}^2$
mit Rauchabzugöffnungsantrieb,
(Steuerung über EG und 3.OG)
elektrischer Kettenantrieb
(Einsatz gem. Ansichten)


Verglasung $g \leq 0,50$ hinsichtl. sommerlicher Wärmeschutz
3-fach Verglasung, $U_{\text{ow}} < 1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$
Maximalwert nach EnEV: $1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$

Gewerk hinterlüftete Fassade
gem. Detail D-210


Fensterbankhalter
thermisch getrennt

Gewerk hinterlüftete Fassade
gem. Detail D-210



durchlaufende horizontale Brandsperre
- gem. Detail D-206+D-207



Vertikalschnitt A-A



Vertikalschnitt B-B

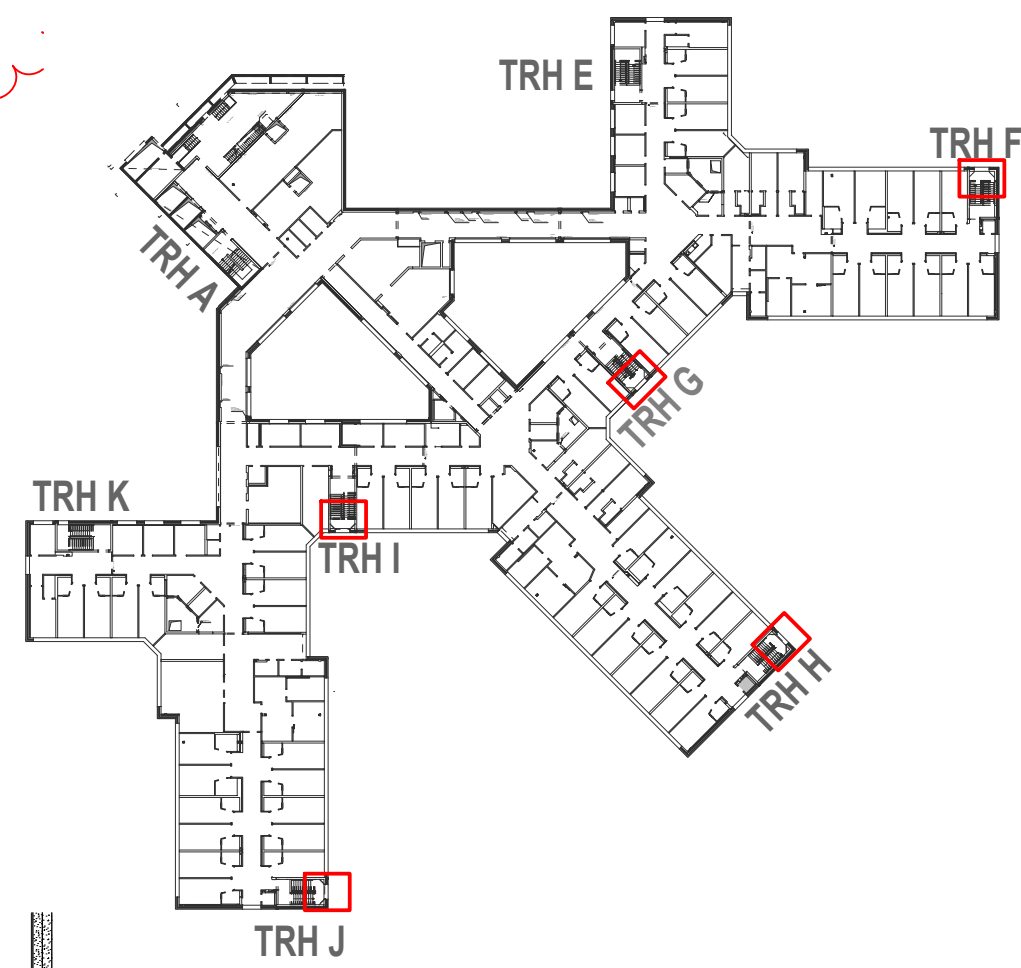

Horizontalschnitt

Alle Maße sind vor Ort zu prüfen

01	sk	23.06.20	Stb-UZ angepasst
00	sk	15.04.20	Freigabe
Index	Gez.	Datum	Änderungsbeschreibung

InnKlinikum Alttötting

Erweiterung und Sanierung 2.BA
Aufstockung Pflege / BT 6-12

WERKPLANUNG FREIGABE

Fassade Treppenhäuser F bis J
Horizontal- und Vertikalschnitt

PLANNR.: AP5-BT6-12-D-211 INDEX:01

MAßSTAB: 1:10 DATUM: 23.06.2020