LEGENDE :

- Vorhang 2.40 m Breite, Höhe nach Geschoss
- Vorhang 1.70 m Breite, Höhe nach Geschoss
- Vorhang 1.35 m Breite, Höhe nach Geschoss
- Vorhang 3.30 m Breite, Höhe nach Geschoss

ART, GRÖSSE UND LAGE DER SCHLITZE UND DURCHBRÜCHE SIND DEN ZEICHNUNGEN DER FACHPLANER FÜR HLS UND ELT ZU ENTNEHMEN

BEMERKUNGEN :

PLÄNE SIND NUR IM ZUSAMMENHANG MIT DEN ABBRUCH- UND MUSTERRAUMPLÄNEN GÜLTIG

ALLE MASSE SIND VOM UNTERNEHMER GENAU ZU PRÜFEN UND ZU VERGLEICHEN. UNSTIMMIGKEITEN SIND DER BAULEITUNG SOFORT ZU MELDEN.

ES DARF NUR NACH ARCHITEKTENPLÄNEN GEMAUERT WERDEN.

DIE AUFLAGEN DER BAUGENEHMIGUNG SIND ZU BEACHTEN.

DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN PLÄNEN DES STATIKERS, DER FACHINGENIEURE UND FACHFIRMEN.

TÜR- UND BRÜSTUNGSHÖHEN SIND ROHBAURICHTMASSE UND BEZIEHEN SICH AUF OKFF. ALLE BESTANDSÖFFNUNGEN SIND VOR ORT ZU MESSEN.

FÜR ABGEHAENGTE DECKEN UND BODENBELÄGE SIND GESONDERTE VERLEGE-PLÄNE ZU BEACHTEN.

SÄMTLICHE WÄNDE SIND BIS UK-ROHDECKE BZW. UNTERZUG HOCHZUFÜHREN.

SÄMTLICHE DURCHBRÜCHE IN DEN WÄNDEN UND DECKEN SIND NACH DER INSTALLATION GEMÄSS DEN BRANDSCHUTZVORSCHRIFTEN UND WANDQUALITÄTEN VON DEN ENTSPRECHENDEN GEWERKEN ZU SCHLIESSEN.

ALLE TRASSENFÜHRUNGEN IN DEN FLUREN SIND VON DEN INSTALLATIONSFIRMEN GEMÄSS DEN BRANDSCHUTZVORSCHRIFTEN ABZUSCHOTTEN.

DIE MONTAGE DER GIPSKARTONWÄNDE ERFOLGT AUF DEM ROHFUSSBODEN

HÖHENANGABEN SIND DEN DECKENPLÄNEN ZU ENTNEHMEN!

INDEX	DATUM	NAME	DECKBL.	BEMERKUNG
FC	27.08.24	Kra		Anpassung an aktuellen Stand
FB	22.11.23	Kra		Anpassung an aktuellen Stand
FA	23.05.22	Kra		- Erstellung

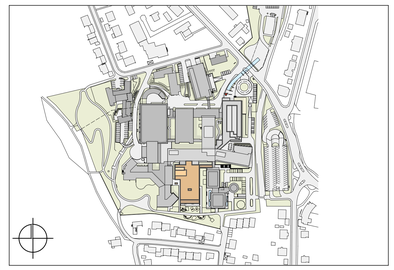

± 0.00 = 610.08 ü.NN

KLINIKUM TRAUNSTEIN - BA 2 NEUBAU SÜD

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

PLANINHALT

16 - ÜBERSICHTSPLAN VORHÄNGE/SEKURANTEN 10

PROJEKT NR.	DATUM	MASSTAB
KOT02-17	27.08.2024	1:100

PLANBEZ.: LUD_5__AA_16U9102_FC

AUSSCHREIBUNG

BAUHERR:
Kliniken Südostbayern
Cuno-Nagel-Straße 3
83278 Traunstein

ARCHITEKT:

FACHPLANUNG:

DATUM, UNTERSCHRIFT BAUHERR | DATUM, UNTERSCHRIFT ARCHITEKT | DATUM, UNTERSCHRIFT FACHPLANUNG

H/B = 841 / 1189 (1.00m²)