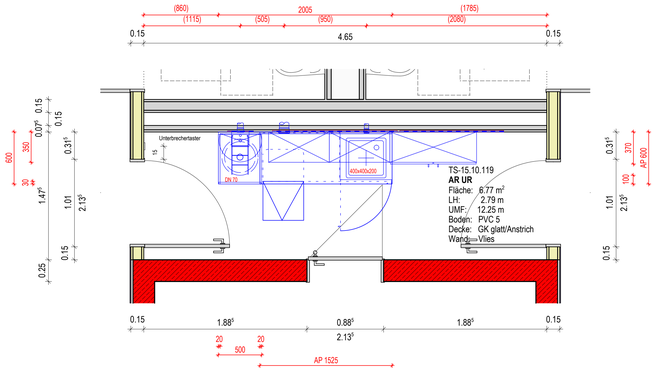

Grundriss 1:25

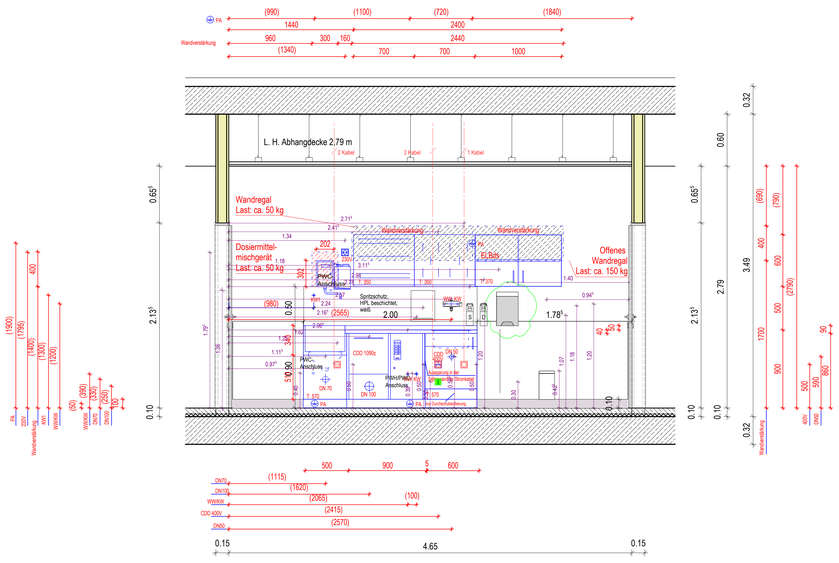

Wandansicht A 1:25

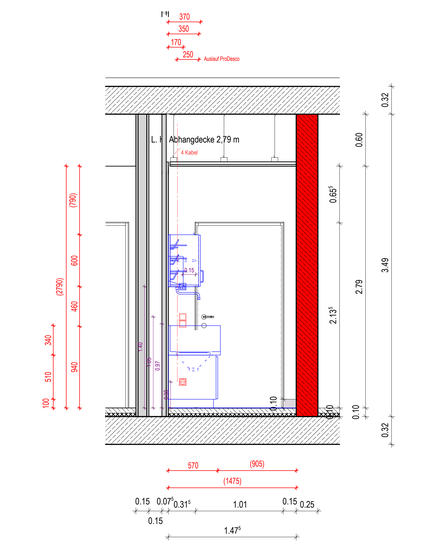

Wandansicht B 1:25

Wandansicht C 1:25

Wandansicht D 1:25

LEGENDE HLSE

- Thermostat (Die Dose kommt vom Gewerk ELT. Der Raumthermostat selber kommt vom Gewerk MSR.)
- AV Steckdose einfach
- Schalter Beleuchtung
- Jalousie-Taster einfach
- CEE Steckdose
- Ruf-/ Abstelltaster
- Abstelltaster
- EDV-Doppeldose
- Dienstzimmereinheit
- Antennendose
- Mikrofondose
- AV Steckdose doppel
- Potentialausgleich Doppeldose
- Blindabdeckung - freies Leitungsende Potentialausgleich
- Uhr
- SV Steckdose doppel
- Fußbodenerdung
- Druckknopfmelder
- Feuerwehranzeigetableau - Parallelanzeige
- Türschließtaster
- Zimmersignalleuchte mit E-Modul
- Anzeigetableau für Aufzug
- Bedientableau für Aufzug
- Zugtaster

LEGENDE :

- MAUERWERK Fugenglattstrich (UYUZ) Festigkeitsklasse gem. Statik Rohdichte gem. Bauphysik
- MAUERWERK Fugenglattstrich (UYUZ) Erstellung nach Installation
- STAHLBETON BETONGÜTE gem. Statik
- MU-STAHLBETON BETONGÜTE gem. Statik
- STAHLBETON FERTIGTEIL Betongüte gem. Statik
- DD - DECKENDURCHBRUCH
- BD - BODENDURCHBRUCH
- WD - WANDDURCHBRUCH
- BRANDWAND
- BAUART BRANDWAND
- WAND F90
- LEISTUNGSGRENZE
- PERIMETERDÄMMUNG
- DOPPELBODEN LEISTUNG ELT
- ABBRUCH
- BESTEHENDE GEBÄUDE
- UNTERFANG BESTANDSFUNDAMENT
- UNTERFANG BESTANDSBODENPLATTE
- EINFÜGEPUNKTE
- DETAIL PLANNR.
- WANDANSICHT PLANNR.

WS - WANDSCHLITZ
WD - WANDDURCHBRUCH
DD - DECKENDURCHBRUCH
BD - BODENDURCHBRUCH
UKRD - UNTERKANTE ROHDECKE
OKRD - OBERKANTE ROHDECKE
OKRF - OBERKANTE ROHFUSSBODEN
OKFFB - OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN
oFFB - OBERFERTIGFUSSBODEN
UZ - UNTERZUG
ÜZ - ÜBERZUG
VK - VORDERKANTE
RR - REGENROHR
RA - ROHRACHSE
BE - BODENEINLAUF
RH - RAUMHÖHE (bis zur Rohdecke)
AH - ABHANGHÖHE
LH - LICHTE HÖHE
BRH - BRÜSTUNGSHÖHE
HK - HEIZKÖRPER
STG - STEIGUNGEN
DF - DEHNFUGE
WV - WANDVERSTÄRKUNG
WFL - WANDFLIESEN
HT - HANDTASTER
SW - SCHACHTWAND
STW - SYSTEMTRENNWAND

- GK Wand, Brandschutzanforderung F90
- GK Wand, Brandschutzanforderung F30
- GK Wand zweiseitig Doppelbeplankt
- GK Wand einseitig Doppelbeplankt
- GK Wand, Schallschutzanforderung R_w = 56dB / 47dB / 53dB
- GK Wandverdämung Holz (30cm hoch)

Türen
DD Beschläge Drücker / Drücker, DR Beschläge Drücker / Knauf
KD Beschläge Knauf / Drücker, ARR Anrettetür

- F - TASTER AUTOMATIKANTRIEB FLÜCHENTASTER 1,40 m Höhe
- N - TASTER OFFENHALTUNG NOTTASTER 1,40 m Höhe
- N - TASTER OFFENHALTUNG NOTTASTER 1,05 m Höhe
- M - TÜRANTRIEBSNIETE H : 2,09 m Höhe
- WANDDURCHBRUCH ELT
- WANDDURCHBRUCH HLS
- BODEN-/DECKENDURCHBRUCH ELT
- BODEN-/DECKENDURCHBRUCH HLS
- KERNBOHRUNG ELT
- KERNBOHRUNG HLS
- LEERVERROHRUNG Ø 25mm
- BETONEINBAUDOSEN
- BETONINSTALLATIONSROHR IM FENSTERSTURZ

ART, GRÖSSE UND LAGE DER SCHLITZE UND DURCHBRÜCHE SIND DEN ZEICHNUNGEN DER FACHPLANER FÜR HLS UND ELT ZU ENTNEHMEN

BEMERKUNGEN :

PLÄNE SIND NUR IM ZUSAMMENHANG MIT DEN ABBRUCH- UND MUSTERRAUMPLÄNEN GÜLTIG

ALLE MASSE SIND VOM UNTERNEHMER GENAU ZU PRÜFEN UND ZU VERGLEICHEN. UNSTIMMIGKEITEN SIND DER BAULEITUNG SOFORT ZU MELDEN.

ES DARF NUR NACH ARCHITEKTENPLÄNEN GEMAUERT WERDEN.

DIE AUFLAGEN DER BAUGENEHMIGUNG SIND ZU BEACHTEN.

DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN PLÄNEN DES STATIKERS, DER FACHINGENIEURE UND FACHFIRMEN.

TÜR- UND BRÜSTUNGSHÖHEN SIND ROHBAURICHTMASSE UND BEZIEHEN SICH AUF OKFF. ALLE BESTANDSOFFNUNGEN SIND VOR ORT ZU MESSEN.

FÜR ABGEHAENGTE DECKEN UND BODENBELÄGE SIND GESONDERTE VERLEGE-PLÄNE ZU BEACHTEN.

SÄMTLICHE WÄNDE SIND BIS UK-ROHDECKE BZW. UNTERZUG HOCHZUFÜHREN.

SÄMTLICHE DURCHBRÜCHE IN DEN WÄNDEN UND DECKEN SIND NACH DER INSTALLATION GEMÄSS DEN BRANDSCHUTZVORSCHRIFTEN UND WANDQUALITÄTEN VON DEN ENTSPRECHENDEN GEWERKEN ZU SCHLIESSEN.

ALLE TRASSENFÜHRUNGEN IN DEN FLUREN SIND VON DEN INSTALLATIONSFIRMEN GEMÄSS DEN BRANDSCHUTZVORSCHRIFTEN ABZUSCHOTTEN.

DIE MONTAGE DER GIPSKARTONWÄNDE ERFOLGT AUF DEM ROHFUSSBODEN

HÖHENANGABEN SIND DEN DECKENPLÄNEN ZU ENTNEHMEN!

INDEX	DATUM	NAME	DECKBL.	BEMERKUNG
FH	05.07.22	Mer		Ergänzung Rammschutz
FG	11.05.22	Kra		Anpassung Spritzschutz
FF	04.03.22	Mer		Anpassung Medizinmöbel
FE	05.08.21	Mer		Anpassung Verkabelung
FD	29.06.21	Mer		Ergänzung der Unterbrechungstaster
FC	29.03.21	Mer		Lasten der Wandverstärkungen hinzugefügt
FB	29.01.21	Ch		Ein PWC-Anschluss wurde in Wandansicht A ergänzt.
FA	25.01.21	Ch		- Erstellung

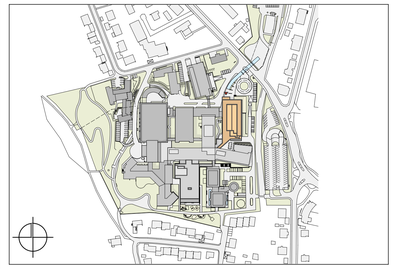

± 0.00 = 610.11 ü.NN

KLINIKUM TRAUNSTEIN - BA 1 NEUBAU NORD

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

PLANINHALT

15 - WANDABWICKLUNG AR UNREIN TS-15.10.119

PROJEKT NR.	DATUM	MASSTAB
KOT02-17	05.07.2022	1:25
PLANNR.:	LUD_5__AA_15W0119_FH	

BAUHERR:
Kliniken Südostbayern
Cuno-Niggl-Straße 3
83278 Traunstein

ARCHITEKT:
LUDES ARCHITEKTEN - INGENIEURE GMBH
BEETHOVENPLATZ 4
80336 MÜNCHEN
TEL.: 089 / 9292777-0
FAX: 089 / 9292777-29
LUDES

FACHPLANUNG:

DATUM, UNTERSCHRIFT BAUHERR | DATUM, UNTERSCHRIFT ARCHITEKT | DATUM, UNTERSCHRIFT FACHPLANUNG

H/B = 841 / 1189 (1.00m²)

Allplan 2018