

**LEGENDE**

Wandoberflächen	
PUT'	Putz mit Anstrich, Qualität Q2, abgezogen und geglättet mit erhöhten Ebenheitsanforderungen
PUT'	Putz mit Anstrich, Qualität Q2, abgezogen mit erhöhten Ebenheitsanforderungen
PUT	Putz mit Anstrich, Qualität Q2 abgezogen
PUT	Putz mit Anstrich, Qualität Q2 abgezogen + geglättet
PUT'	Putz über Öffnung, Qualität und Anforderungen gem. fertiger Markierung
ANS	Anstrich, Qualität
SPA	Spachtelung mit Anstrich, Qualität Q2
FLI	Fliesen, raumhoch
HPL	HPL-Bekleidung
FLI + SPA	Fliesen zargenhoch, darüber Spachtelung mit Anstrich, Qualität Q2


**BEMERKUNGEN**

- Alle Maße sind vor Baubeginn eigenverantwortlich zu prüfen.
- Eventuelle Unternehmungen sind sofort und rechtzeitig vor Erstellung mit der Objektüberwachung zu klären.
- Glt nur in Verbindung mit den entsprechenden Schritten, Ansichten und Querschnitten.
- Glt nur in Verbindung mit den Plänen und Angaben der Tragwerksplanung und der Hauptabstimmung.
- Schächte sind nur in Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung zu schließen.
- Für nichttragende MW-Wände sind zu den Angaben der Planung die Angaben der Tragwerksplanung, DIN 1053-1, DGM-Merkblatt "Nichttragende innere Trennwände" zu beachten.
- Die Einbaueindele von in WVU-STB nachträglich eingebrachten Befestigungselementen darf die Hälfte der Bauteiltiefe nicht überschreiten.
- Angaben zum Schalldämm-Res beziehen sich auf die geforderten Rechenwerte.
- Regeldatens sind je Plan ein Mal exemplarisch eingezeichnet.
- wenn nicht anders angegeben: Einbaueindele auf Achse.
- Ausbaueindele beziehen sich bei MV und SV auf den Rohbau.
- Leichte Raumhöhe bezieht sich auf die LWFs bzw. UK-Deckenregel.

**PLANSTADIE**

06		
05		
04		
03		
02		
01	Fortschreibung der Wandoberflächen	VS
00	23.05.2022 Planfreigabe	VS
INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN

Diese Zeichnung und deren digitale Grundlagedatei sind urheberrechtlich geschützt. Ihre Vervielfältigung, Mitteilung oder Überlassung an Dritte sowie die Verwertung ohne unser Einverständnis ist untersagt und gemäß § 106 ff. UrhG und § 18 UWG strafbar.

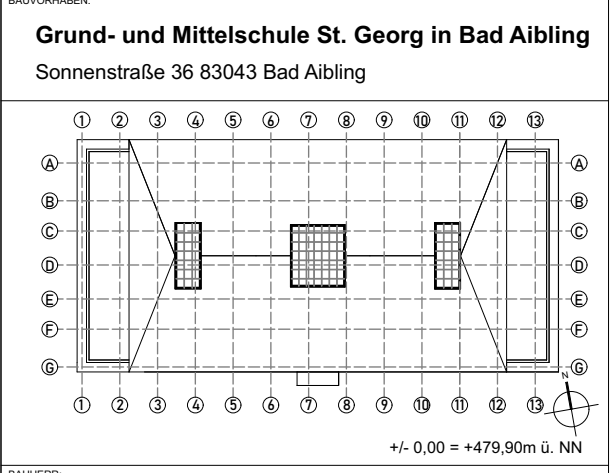

**Hinweis:**  
Höhe Putzfläche 2. OG: von OKRF bis - 25 cm UKRD  
(Höhe Putzfläche bis + 3,35 m ü. OKRF)

**Die gekennzeichneten Öffnungsleibungen sind dreiseitig zu putzen.**

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit der entsprechenden Ausführungplanung/ Grundrissplanung M 1:50

Wenn nicht anders beschrieben, sollen alle Wandoberflächen mit Anstrich in der Farbe Signalweiß RAL 9003 ausgeführt werden.

Ausschreibungsplanung			
Wandoberflächen 2. OG Schule			
STATUS:	REVISION:	ZEICHNUNG:	ERSTELLUNG:
Freigabe	23.05.2022	yb	26.10.2021
PLAN-NR.:	MASSSTAB:	BLATTGRÖÖE:	
A15-E2A-04-500	1:100	950 x 594	