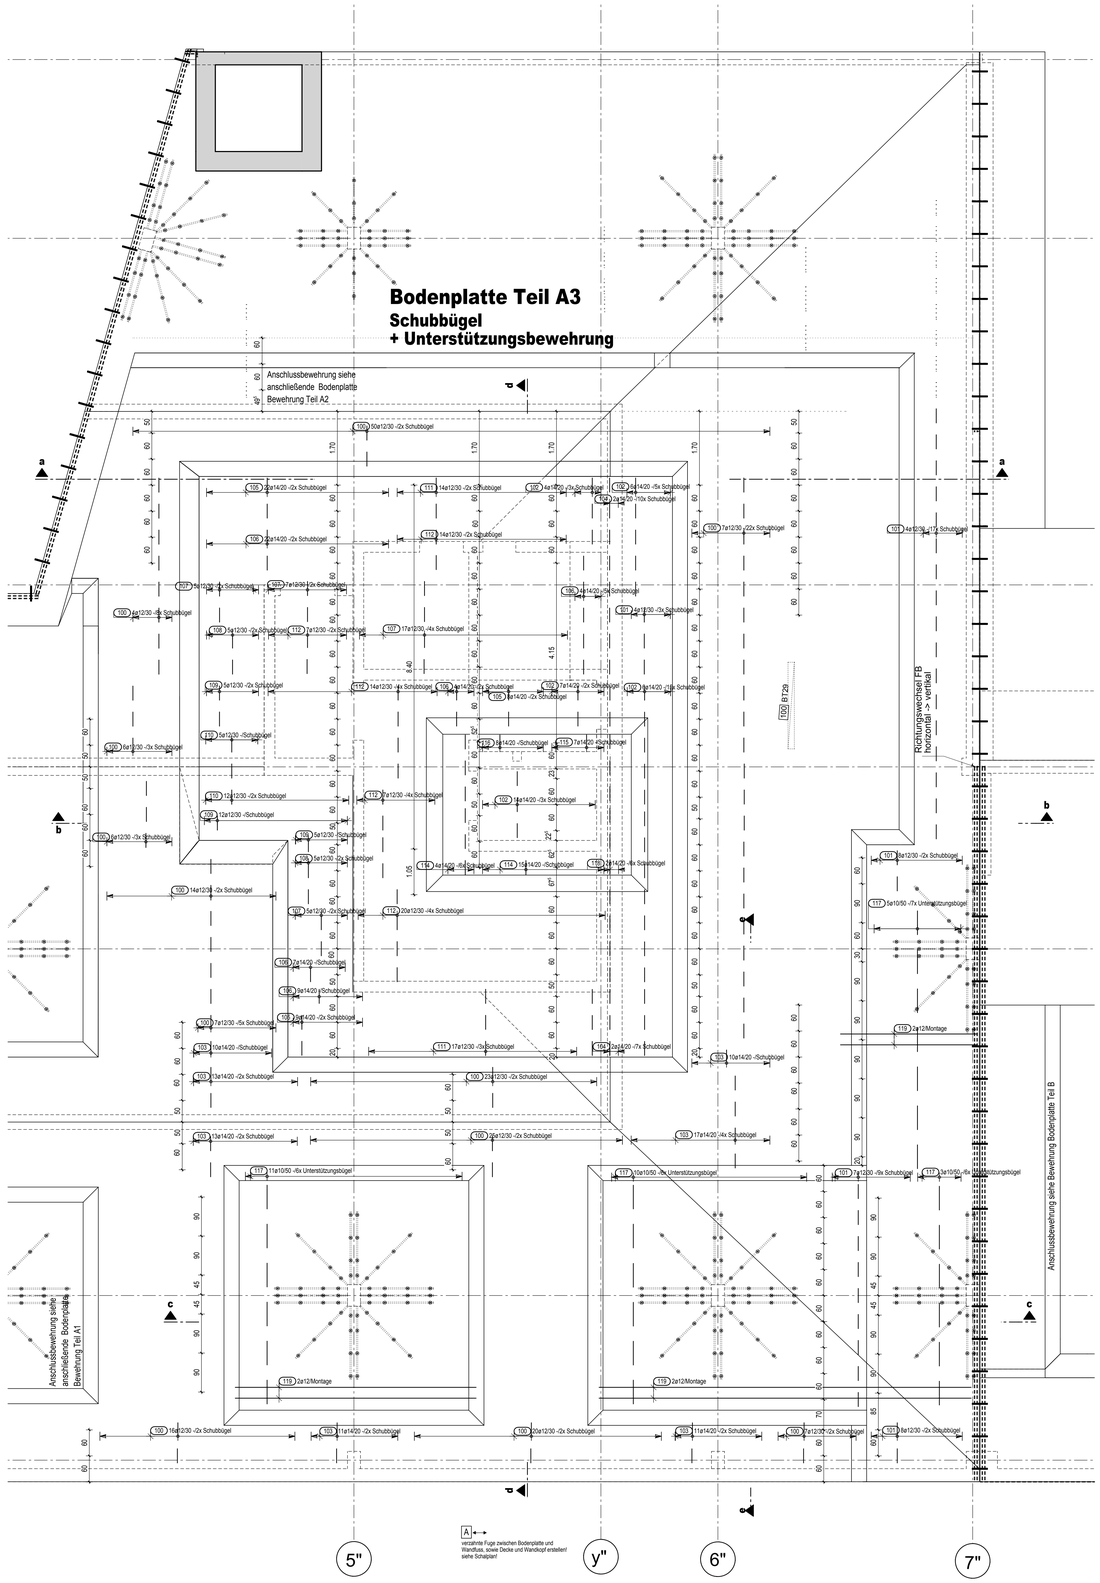

Stabliste - Biegeformen

Pos.	Stck	ø [mm]	Einzel Länge [m]	Bemaßte Biegeform (unmaßstäblich)	Gesamt Länge [m]	Masse [kg]
100	567	12	1.71		969.57	860.98
101	175	12	2.41		421.75	374.51
102	197	14	2.47		486.59	588.77
103	184	14	1.77		325.68	394.07
104	34	14	2.31		78.54	95.03
105	95	14	2.51		238.45	288.52
106	66	14	2.55		168.30	203.64
107	102	12	2.53		258.06	229.16
108	20	12	2.57		51.40	45.64
109	27	12	2.61		70.47	62.58
110	29	12	2.65		76.85	68.24
111	45	12	2.45		110.25	97.90
112	223	12	2.49		555.27	493.08
113	22	14	2.59		56.98	68.95
114	39	14	3.31		129.09	156.20
115	7	14	3.23		22.61	27.36
116	8	14	3.27		26.16	31.65
117	179	10	1.90		340.10	209.84
118	12	14	3.07		36.84	44.58
119	1	12	Lfdm		236.48	209.99

Gesamtmasse [kg] : 4550.69

Regelschnitt Bewehrungslagen M 1:10

Regelbewehrung ø16/10
Mindeststoss
oben 170 cm
unten 120 cm

G'-C'

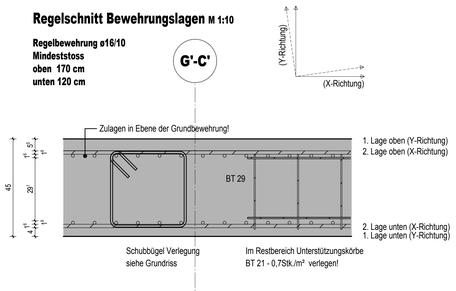

Verlegung Unterstützungskörbe

DBV - BT s_1 s_1 = ...70... cm

Körbe stehen auf der unteren Bewehrung •)

Zur Sicherung der Höhenlage sind 0,7 Stück je m² obere Bewehrung einzubauen:

Stück	Bezeichnung	Brutto[kg]
50	BT29	127.75
50	Summe	127.75

•) zwischen unterer und oberer Bewehrung

Bewehrungsschnitte siehe Plan TB_FU_A_0_004 + TB_FU_A_0_006

Bewehrung untere Lage siehe Plan TB_FU_A_0_004

Stahlliste für Pos bis 99 siehe Plan TB_FU_A_0_004

Bewehrung obere Lage siehe Plan TB_FU_A_0_006

Stahlliste für Pos ab 200 siehe Plan TB_FU_A_0_006

Datum	Änderung	veranlasst durch	Index
27.06.2016 TH	Ergänzungen nach Prüffreigabe Freigabe Prüfingenieur		A

BETONFESTIGKEITSKLASSE: nach Schalplan	BETONSTAHLSORTE: BSt 500 M (A) BSt 500 S (B)
Mindest-Biegerollendurchmesser: nach EC 2: DIN EN 1992-1-1 mit NA, Tabelle 8.1DE	BETONDECKUNG:
4 ds für ds < 20 7 ds für ds ≥ 20 seitl. Betondeckung > 10cm u. > 7 ds → 10 ds > 5cm u. > 3 ds → 15 ds ≤ 5cm u. ≤ 3 ds → 20 ds	Bodenplatten Park- u. Fahrbereich: oben 5.5 cm unten 4.0 cm Bodenplatten Schachtbereich + Unterfahrten oben 3.5 cm unten 4.0 cm
Vorhaltemaß Vorhaltemaß Δ c = 15 mm bei allen Expositionsklassen bis auf XC1 Δ c = 10 mm	Wände: Innenbereich 3.5 cm Aussenbereich 4.0 cm Stützen: Innenbereich 3.5 cm
Betonstahlliste Nr. _____ Mattenliste Nr. _____	

Plannummer: SSB_800_00_5_TB_G_FU_A_A_005_B

Planbezeichnung: BP Bodenplatte Teil A3 Schubbewehrung

± 0.00 = 410.60 m ü. NN = RFB EG

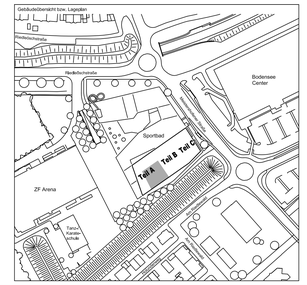

72070 Tübingen · Wahlhau 47 · Tel (07071) 6094-0 · Fax (07071) 6094-50 · info@schneck-schaal-braun.de

Bauherr: STADT FRIEDRICHSHAFEN, Adenauerplatz 1, 88045 Friedrichshafen, Tel. 07541 / 203 - 0

Architekt: BEHNISCH ARCHITEKTEN, Rotebühlstraße 163A, 70197 Stuttgart, Tel. 0711 / 60772 - 0

Bauvorhaben: Sportpark Friedrichshafen, Neubau Sportbad

Bauteil: **BP Bodenplatte Teil A3 Schubbewehrung**

SCHNECK SCHAAL BRAUN
72070 Tübingen Wahlhau 47
Tel (07071) 6094-0 Fax (07071) 6094-50
info schneck-schaal-braun.de

Projektleiter ges.	27.06.2016 HB	Maßstab	1 : 50
Ingenieur gepr.	27.06.2016 TG		1 : 25
Zeichner gez.	19.05.2016 TH	Plan Nr. (intern)	T 1410065

SSB_800-00_5_TB_G_FU_A_A_005_B

Ersteller | Bauteil | Lfd | Inhalt | Typ | Gliederung | Stahlbezug | Info | Durchlaufnummer | Index

H/B = 841 / 1189 (1.00m²) Allplan 2015