Grundriss Wände Treppenhaus 1.OG

Fugenbleche, HBT-Rückbiegeanschlüße siehe Schalpläne

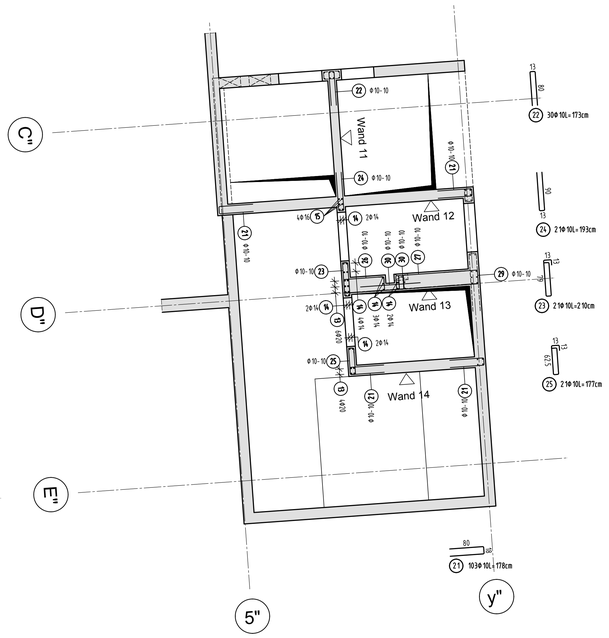

Wände d=25cm

1 6008L=34cm

Wände d=40cm

2 2008L=49cm

Wände d=20cm

3 2008L=29cm

Ansicht Wand 12 d=25cm

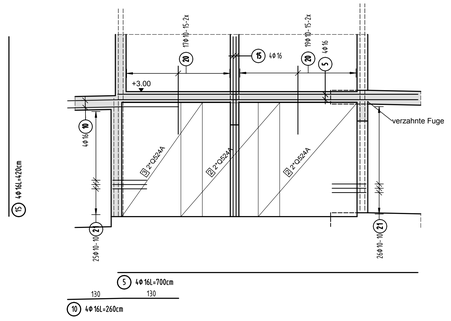

Schnitt 2-2



Schnitt 3-3



Ansicht Wand 13 d=40cm

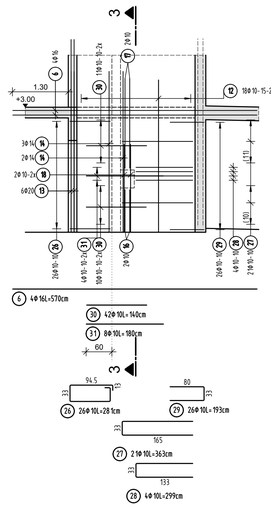

Ansicht Wand 11 d=20cm

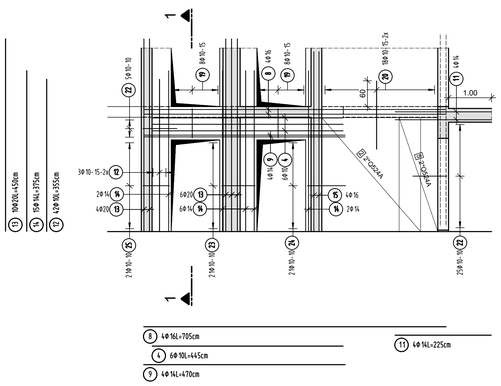

Schnitt 1-1



Ansicht Wand 14 d=25cm

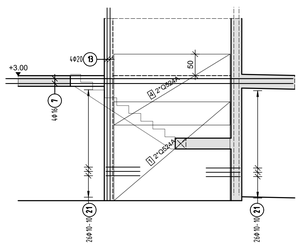

Matten- Schneideskizze

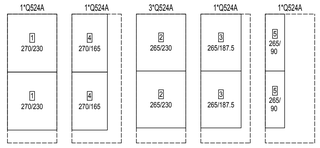

Stück	Bezeichnung	Brutto[kg]	Netto [kg]
7	Q524A	706.30	530.88
7	Summe	706.30	530.88

Mattenüberdeckung mind. 50cm

Stabliste - Biegeformen

Pos.	Stck	ø [mm]	Einzel Länge [m]	Bemaßte Biegeform (unmaßstäblich)	Gesamt Länge [m]	Masse [kg]
1	60	8	0.34	8 18 8	20.40	8.06
2	20	8	0.49	8 33 8	9.80	3.87
3	20	8	0.29	8 13 8	5.80	2.29
4	6	10	4.45	445	26.70	16.47
5	4	16	7.00	700	28.00	44.24
6	4	16	5.70	570	22.80	36.02
7	4	16	6.70	670	26.80	42.34
8	4	16	7.05	705	28.20	44.56
9	4	14	4.70	470	18.80	22.75
10	4	16	2.60	130 100 130 100	10.40	16.43
11	4	14	2.25	225	9.00	10.89
12	42	10	3.55	355	149.10	91.99
13	10	20	4.50	450	45.00	111.15
14	15	14	3.75	375	56.25	68.06
15	4	16	4.20	420	16.80	26.54
16	2	10	2.27	31 98	4.54	2.80
17	2	10	4.51	31 210 31	9.02	5.57
18	4	10	2.05	205	8.20	5.06
19	16	10	1.86	13 11 69	29.76	18.36
20	108	10	1.60	160	172.80	106.62
21	103	10	1.78	80 80	183.34	113.12
22	30	10	1.73	80 17	51.90	32.02
23	21	10	2.10	13 13 79	44.10	27.21
24	21	10	1.93	13 90	40.53	25.01
25	21	10	1.77	13 13 62.5	37.17	22.93
26	26	10	2.81	94.5 13 33	73.06	45.08
27	21	10	3.63	33 165	76.23	47.03
28	4	10	2.99	33 133	11.96	7.38
29	26	10	1.93	80 33 143.5	50.18	30.96
30	42	10	1.40	140	58.80	36.28
31	8	10	1.80	180	14.40	8.88

Gesamtmasse [kg]: 1079.97

Übersicht Bauteil A - E5+E6

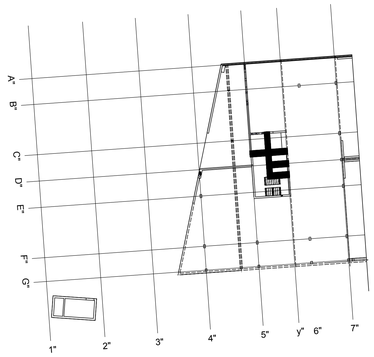

PLANERSTELLUNG:	PLANFREIGABE:		
Schalplangrundlage:	Vom Prüfingenieur zur Bauausführung freigegeben		
	Datum:	Index:	Gez:
Plan 01-A-0-001-B Decke über E5+E6 - Teil A (18.07.16)	15.08.16	0	Prüfamt Friedrichhafen

Datum	Änderung	veranlasst durch	Index
26.08.16 IB	Freigabevermerk Prüfingenieur ergänzt.	Prüfing.	Baufrei

BETONFESTIGKEITSKLASSE:	BETONSTAHLSORTE:
nach Schalplan	BSt 500 M (A) BSt 500 S (B)
Mindest-Biegerollendurchmesser: nach EC 2: DIN EN 1992-1-1 mit NA, Tabelle 8.1DE 4 ds für ds < 20 7 ds für ds ≥ 20 seit. Betondeckung > 10cm u. > 7 ds → 10 ds ≥ 5cm u. > 3 ds → 15 ds ≤ 5cm o. ≤ 3 ds → 20 ds	BETONDECKUNG: Wände Innenbereich 3,5cm
Vorhaltemaße Vorhaltemaß Δ c = 15 mm bei allen Expositionsklassen bis auf XC1 Δ c = 10 mm	
Betonstahlliste Nr. Mattenliste Nr.	

Plannummer: SSB_800_00_5_TB_G_01_A_0_006_B

Planbezeichnung:

± 0.00 = 410.60 m ü. NN = RFB EG

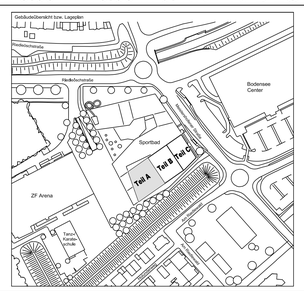

72070 Tübingen · Wahlhau 47 · Tel (07071) 6094-0 · Fax (07071) 6094-50 · info@schneck-schaal-braun.de

Bauherr
STADT FRIEDRICHSHAFEN
Adenauerplatz 1
88045 Friedrichshafen
Tel. 07541 / 203 - 0

Architekt
BERNRSCH ARCHITEKTEN
Rorbühlstraße 163A
70197 Stuttgart
Tel. 0711 / 60772 - 0

Bauvorhaben
Sportpark Friedrichshafen
Neubau Sportbad

Bauteil
BP Bauteil A - E5+E6
Wände 11 bis 14

SCHNECK SCHAAL BRAUN
72070 Tübingen Wahlhau 47
Tel (07071) 6094-0 Fax (07071) 6094-50
info schneck-schaal-braun.de

Projektleiter	gez.	04.08.2016	HB	Maßstab 1 : 50
Ingenieur	gespr.	04.08.2016	TG	Plan Nr. (intern) T 1410065
Zeichner	gez.	04.08.2016	KY	

SSB_800-00_5_TB_G_01_A_0_006_B

Ersteller | Bauteil | Lfd. | Inhalt | Typ | Detailtiefe | Stahl | Index | Durchlaufnummer | Status

H/B = 841 / 1189 (1.00m²) Allplan 2014